



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2017081806002424

认证委托人: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇蒋家村

生 产 者: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司(H001671)

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇蒋家村

生产企业: 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

地 址: 浙江省杭州富阳区大源镇蒋家村

产品名称: 钢质隔热防火窗

认证单元: GFC 1015-D-A1.50(甲级)

内含: GFC 1015-D-A1.50(甲级)(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-18: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产 品 标 准 : GB 16809-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-18: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-06

发(换)证日期: 2019年08月06日 有效期至: 2024年08月05日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)


应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201614217

认 证 委 托 人 杭州富阳坚盾门窗科技有限公司

产 品 型 号 名 称 GFC 1015-D-A1.50(甲级)/钢质隔热防火窗

检 验 类 别 型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心


检 验 报 告

No. Gn201614217


共 7 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火窗	型号规格	GFC 1015-D-A1.50(甲级)
认证委托人	杭州富阳坚盾门窗科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	杭州富阳坚盾门窗科技有限公司	生产日期	2016年9月
生产企业	杭州富阳坚盾门窗科技有限公司	抽样者	杭州富阳坚盾门窗科技有限公司
抽样基数	6樘	抽样地点	成品库
样品数量	2樘	抽样日期	2016-10-20
样品状态	完好	受理日期	2016-10-24
检验依据	GB16809-2008; CNCA-C18-02: 2014; CCCF-HZFH-02		
检验项目	全项		
检验结论	经按GB16809-2008《防火窗》; CNCA-C18-02: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》; CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 合格。(以下空白) (检验业务专用章) 签发日期: 2017年3月28日 		
备注	本栏空白		


批准:



审核:



编制:



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

No. Gn201614217

共 7 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
1	外观质量	防火窗各连接处的连接及零部件安装应牢固、可靠，不得有松动现象；表面应平整、光滑，不应有毛刺、裂纹、压坑及明显的凹凸、孔洞等缺陷；表面涂刷的漆层应厚度均匀，不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。（7.1.1）	符合标准要求	合格		
2	防火玻璃	防火窗上使用的复合防火玻璃的外观质量应符合 GB15763.1-2001 表 4 的规定，单片防火玻璃的外观质量应符合 GB15763.1-2001 表 5 的规定。（7.1.2.1）	符合标准要求	合格	合格	火使用的复合防火窗用的是复合防火玻璃
		防火窗上使用的复合防火玻璃的厚度允许偏差应符合 GB15763.1-2001 表 2 的规定，单片防火玻璃的厚度允许偏差应符合 GB15763.1-2001 表 3 的规定。（7.1.2.2）	厚度：30mm 厚度偏差：0.0mm	合格		
3	尺寸偏差	窗框高度偏差：±3.0mm 窗框宽度偏差：±3.0mm 窗框厚度偏差：±2.0mm 窗框槽口的两对角线长度差≤4.0mm。（7.1.3）	高度偏差：0.0mm 宽度偏差：0.0mm 厚度偏差：0.0mm 两条对角线长度差：2.0mm	合格		
4	抗风压性能	防火窗的抗风压性能不应低于 GB/T7106-2002 表 1 规定的 4 级。（7.1.4）	符合标准要求	合格		

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验结果汇总

No. Gn201614217



共 7 页 第 3 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
5	气密性能	防火窗的气密性能不应低于 GB/T7107-2002 表 1 规定的 3 级。(7.1.5)	符合标准要求	合格	
6	耐火性能	A1.50 (甲级): 耐火隔热性 $\geq 1.50\text{h}$, 且耐火完整性 $\geq 1.50\text{h}$ (7.1.6)	样品倾斜度为 90° 。 耐火试验进行到 90min 时: 未丧失完整性; 试件背火面最高平均温升 100.6°C , 最高单点温升 118.3°C , 未丧失隔热性。 耐火隔热性大于 1.50h; 耐火完整性大于 1.50h。	合格	
		本页以下空白			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
照 片 页

No. Gn201614217

共 7 页 第 4 页

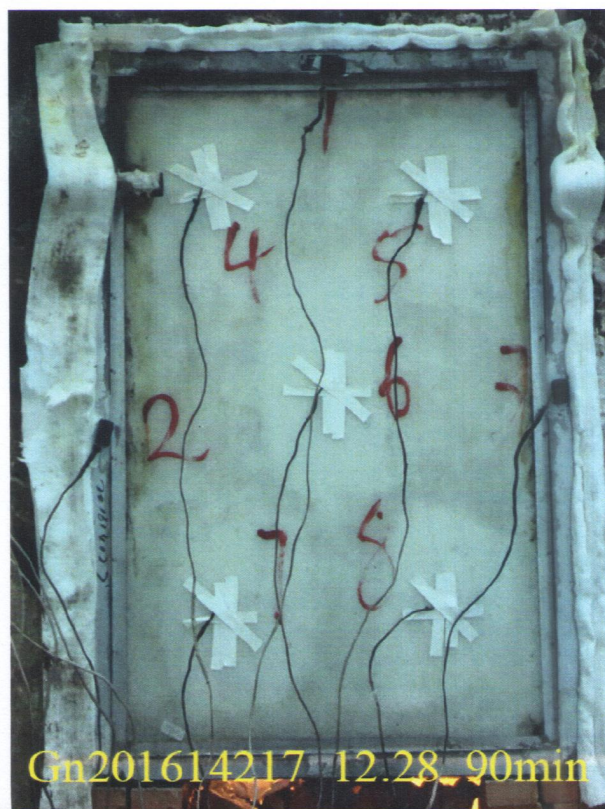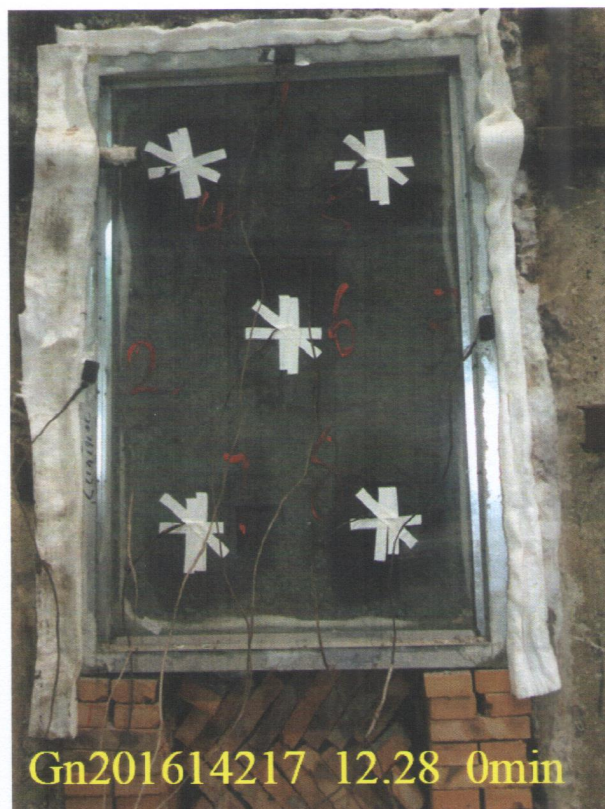

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201614217

共 7 页 第 6 页

认证委托人	杭州富阳坚盾门窗科技有限公司		
通信地址	浙江省杭州市富阳市大源镇蒋家村		
联系电话	0571-63599277	传真	0571-23226988

样品图片：



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 报 告

No. Gn201614217

共 7 页 第 7 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称：钢质隔热防火窗；

型号规格：GFC 1015-D-A1.50(甲级)；

执行标准：GB16809-2008；

生产者：杭州富阳坚盾门窗科技有限公司；

生产企业：杭州富阳坚盾门窗科技有限公司；

3C标志：无。

二、关键原材料：\。

三、产品特性参数：详见图纸

一致性检查结论：符合